


MD6FUV 60PUV440 三相电压频率监控继电器 规格书

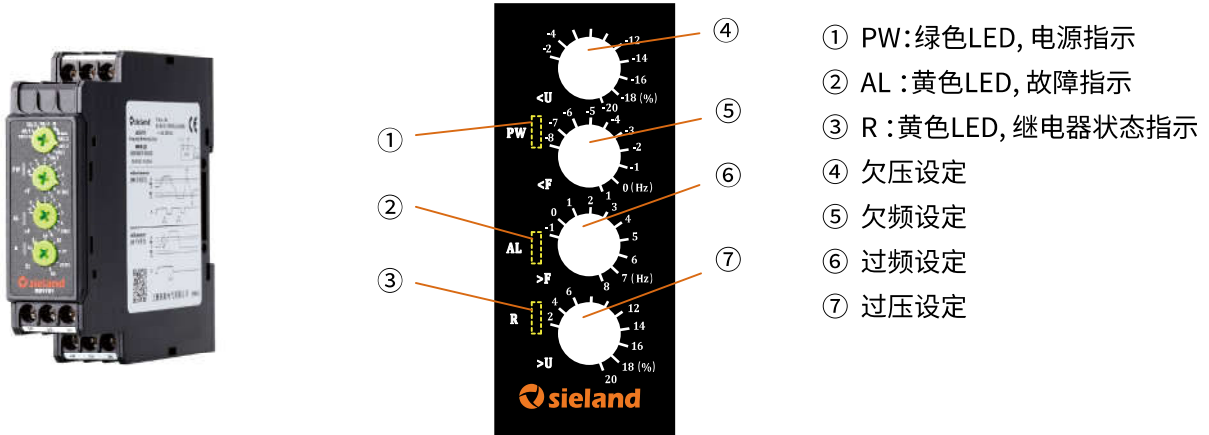

产品特性:

- 监控自身三相电源: 170 - 600V AC (线电压)
- 基准频率: 60Hz, 基准线电压: 440V
- 启动延时 T_i : 2s (固定值), 故障延时 T_t : 1s (固定值)


技术数据:

工作电压:	170 - 600V AC (线电压)
欠频设定:	52 - 68Hz
过频设定:	52 - 68Hz
欠压设定:	-2% ... -20%
过压设定:	2% ... 20%
继电器输出:	2组 c/o 转换触点
重复精度:	±0.5%
温度漂移误差:	±0.05%/°C
电压漂移误差:	±1%/V
最大开关电流:	8A/250VAC
电气寿命:	10 ⁵ 次开关周期
机械寿命:	10 ⁷ 次开关周期
保护等级:	IP50/IP20
工作温度:	-40°C...60°C
贮存温度:	-40°C...85°C
外形尺寸:	22.5*92*100mm
安装方式:	35mm DIN标准导轨
产品标准:	IEC60255-1、GB14048.5

MD6FUV 60PUV440 接线图和功能图


接线图

线电压：170 - 600V AC
 — — : 8A 250V AC
 Ti: 2s , Tt: 1s

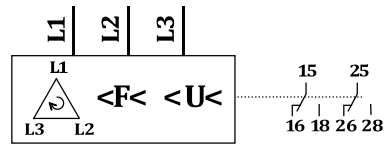


功能图


频率监控

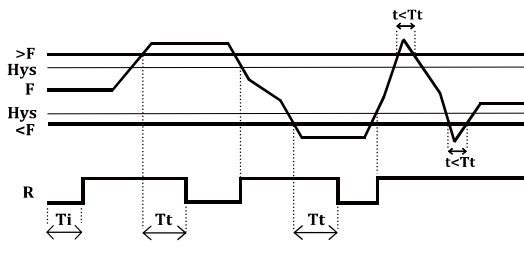

电压监控

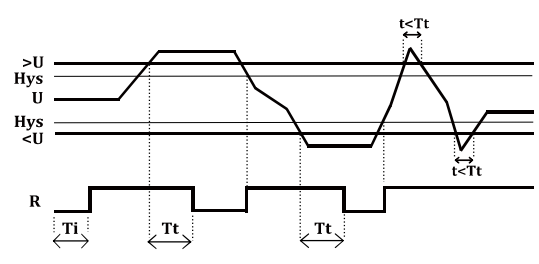

相序/缺相监控

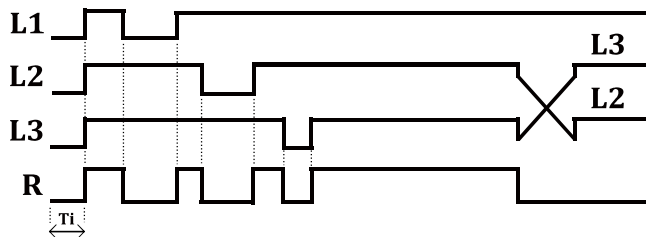

应用实例

■ 三相设备频率、电压监控保护

假设有如下设定：

欠频设定：-2，欠压设定：-10%
 过频设定：3，过压设定：15%
 故障延时 Tt: 1s (固定值)

根据以上设定可计算：

欠频阈值：60 - 2*1 = 58 Hz，欠压阈值：440 - 440*10% = 396 V
 过频阈值：60 + 3*1 = 63 Hz，过压阈值：440 + 440*15% = 506 V

结论：

当频率介于58 Hz和63 Hz之间，线电压介于396 V和506 V之间，频率和电压均处于正常状态，继电器触点吸合，R灯点亮，AL灯熄灭

当频率大于63 Hz 或电压大于506 V，故障持续1s后，继电器触点断开，R灯熄灭，AL灯快闪

当频率小于58 Hz 或电压小于396 V，故障持续1s后，继电器触点断开，R灯熄灭，AL灯慢闪

发生相序/缺相故障时，继电器触点立即断开，R灯熄灭，AL灯点亮